

# ТСЖ «Гармония»

Океанский проспект дом 54, г. Владивосток, 690106,  
телефон: 44 79 47, [Garmoniya@mail.vladlink.ru](mailto:Garmoniya@mail.vladlink.ru)

## А К Т

от 28 июня 2011 г.



г.Владивосток

Нами, комиссией в составе главного инженера УК «Мэжордом» Чернышева В.Б., управляющего ТСЖ «Гармония» Денисовой Н.А., собственника кв.24 Ющенко Н.И., собственника кв.116 Деверцова Д.В., собственника кв. 47 Березовского В.В. составлен акт обследования состояния кирпичных ограждений переходных лоджий жилого дома Океанский проспект 54. В результате обследования выявлено, что ограждения находятся в аварийном состоянии, происходит отслоение серого декоративного кирпича от самих ограждений на лоджиях дома, что создает угрозу обрушения, падения на пешеходную часть дворов, соответственно создает угрозу людям, автомобилям. На многих лоджиях серый декоративный кирпич в многих местах на ограждениях отсутствует.

Принято решение рекомендовать Правлению ТСЖ «Гармония» организовать скорейший ремонт переходных лоджий, а именно необходимо произвести демонтаж серого декоративного кирпича ограждений и укрепить ограждения металлическим швеллером.

|                     |                                                                                     |                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Главный инженер     |  | В.Б.Чернышев    |
| УК «Мэжордом»       |                                                                                     |                 |
| Управляющий         |  | Н.А.Денисова    |
| ТСЖ «Гармония»      |                                                                                     |                 |
| Собственник кв.24   |  | Н.И.Ющенко      |
| Собственник кв. 116 |  | Д.В.Деверцов    |
| Собственник кв. 47  |  | В.В.Березовский |

**01 августа 2011**

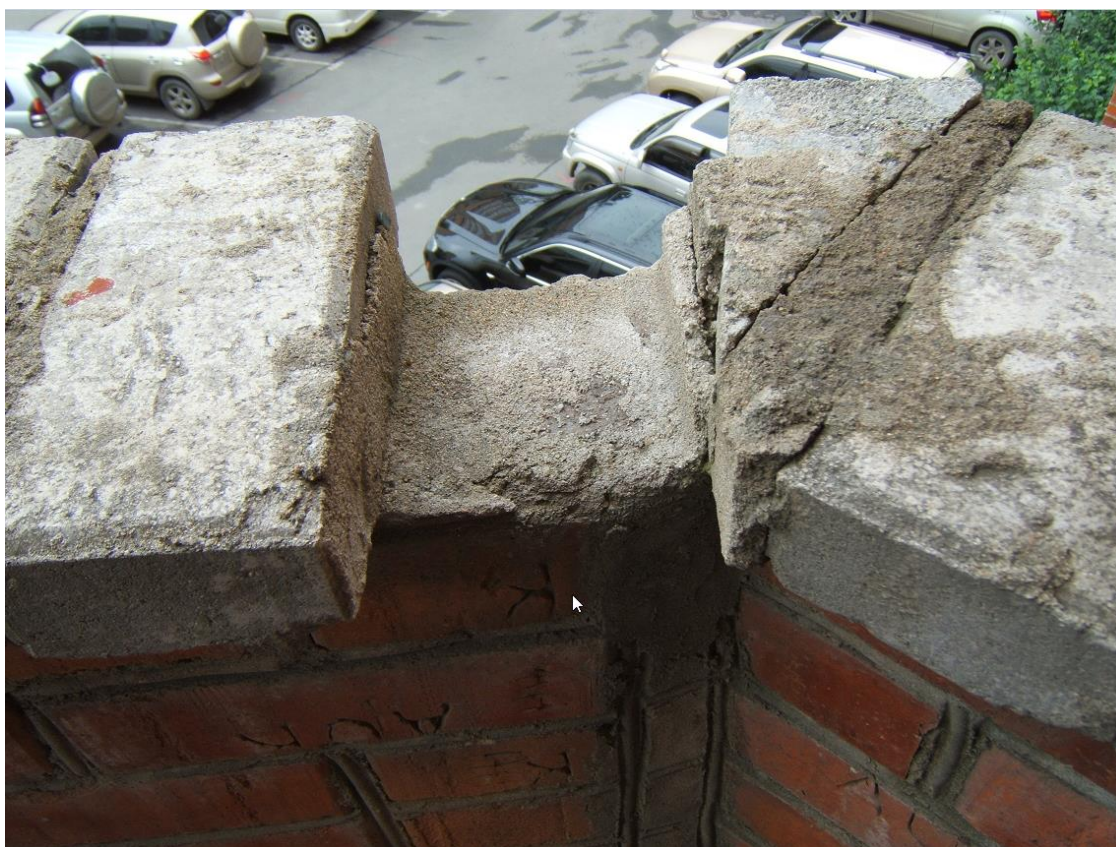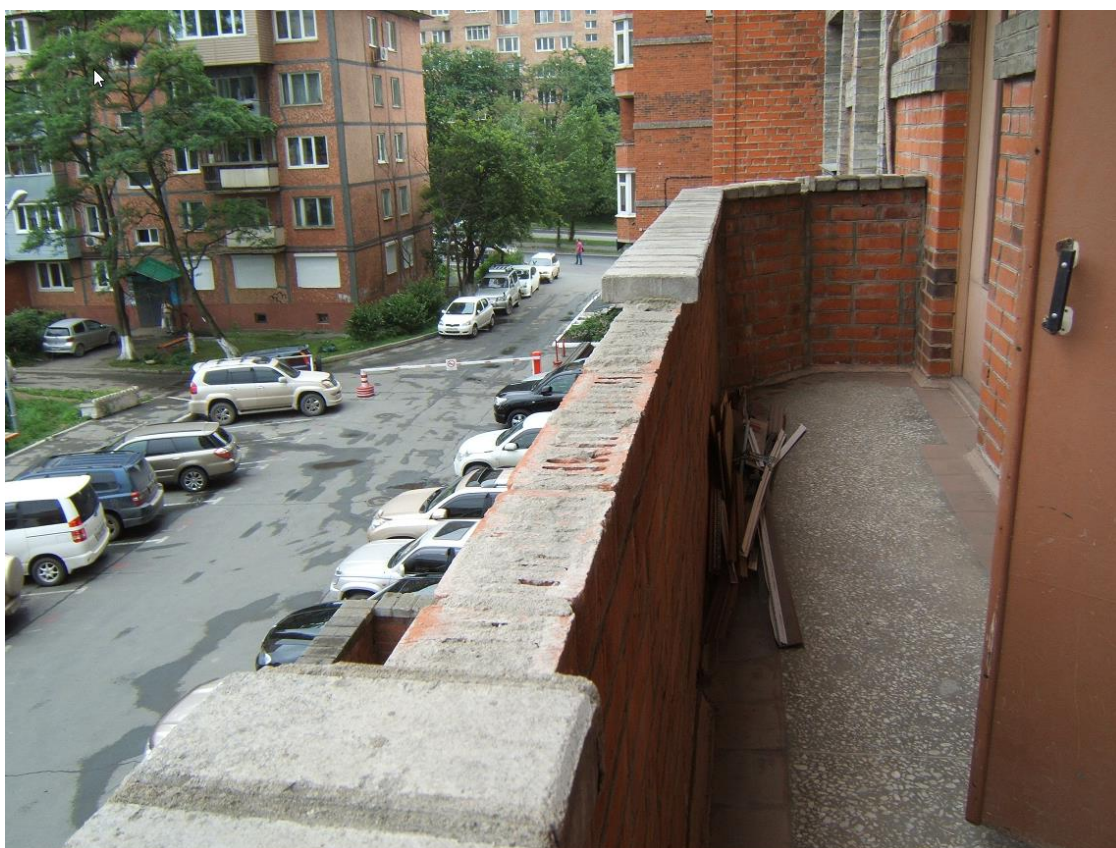

















В 2011 на всех переходных лоджиях, во избежание падения, была демонтирована серая брусчатка с ограждений и установлен металлический швеллер.

85 кирпичей (брусчатка) со всех лоджий были сняты вручную дворником еще весной 2010 г, без каких-либо усилий. Немало кирпичей находилось на ограждениях в таком состоянии с 2005 года.



на всех переходных лоджиях, во избежание падения, демонтирована серая брусчатка с ограждений и установлен металлический швеллер

